


RZUT HALI FILTRÓW I POMPOWNI

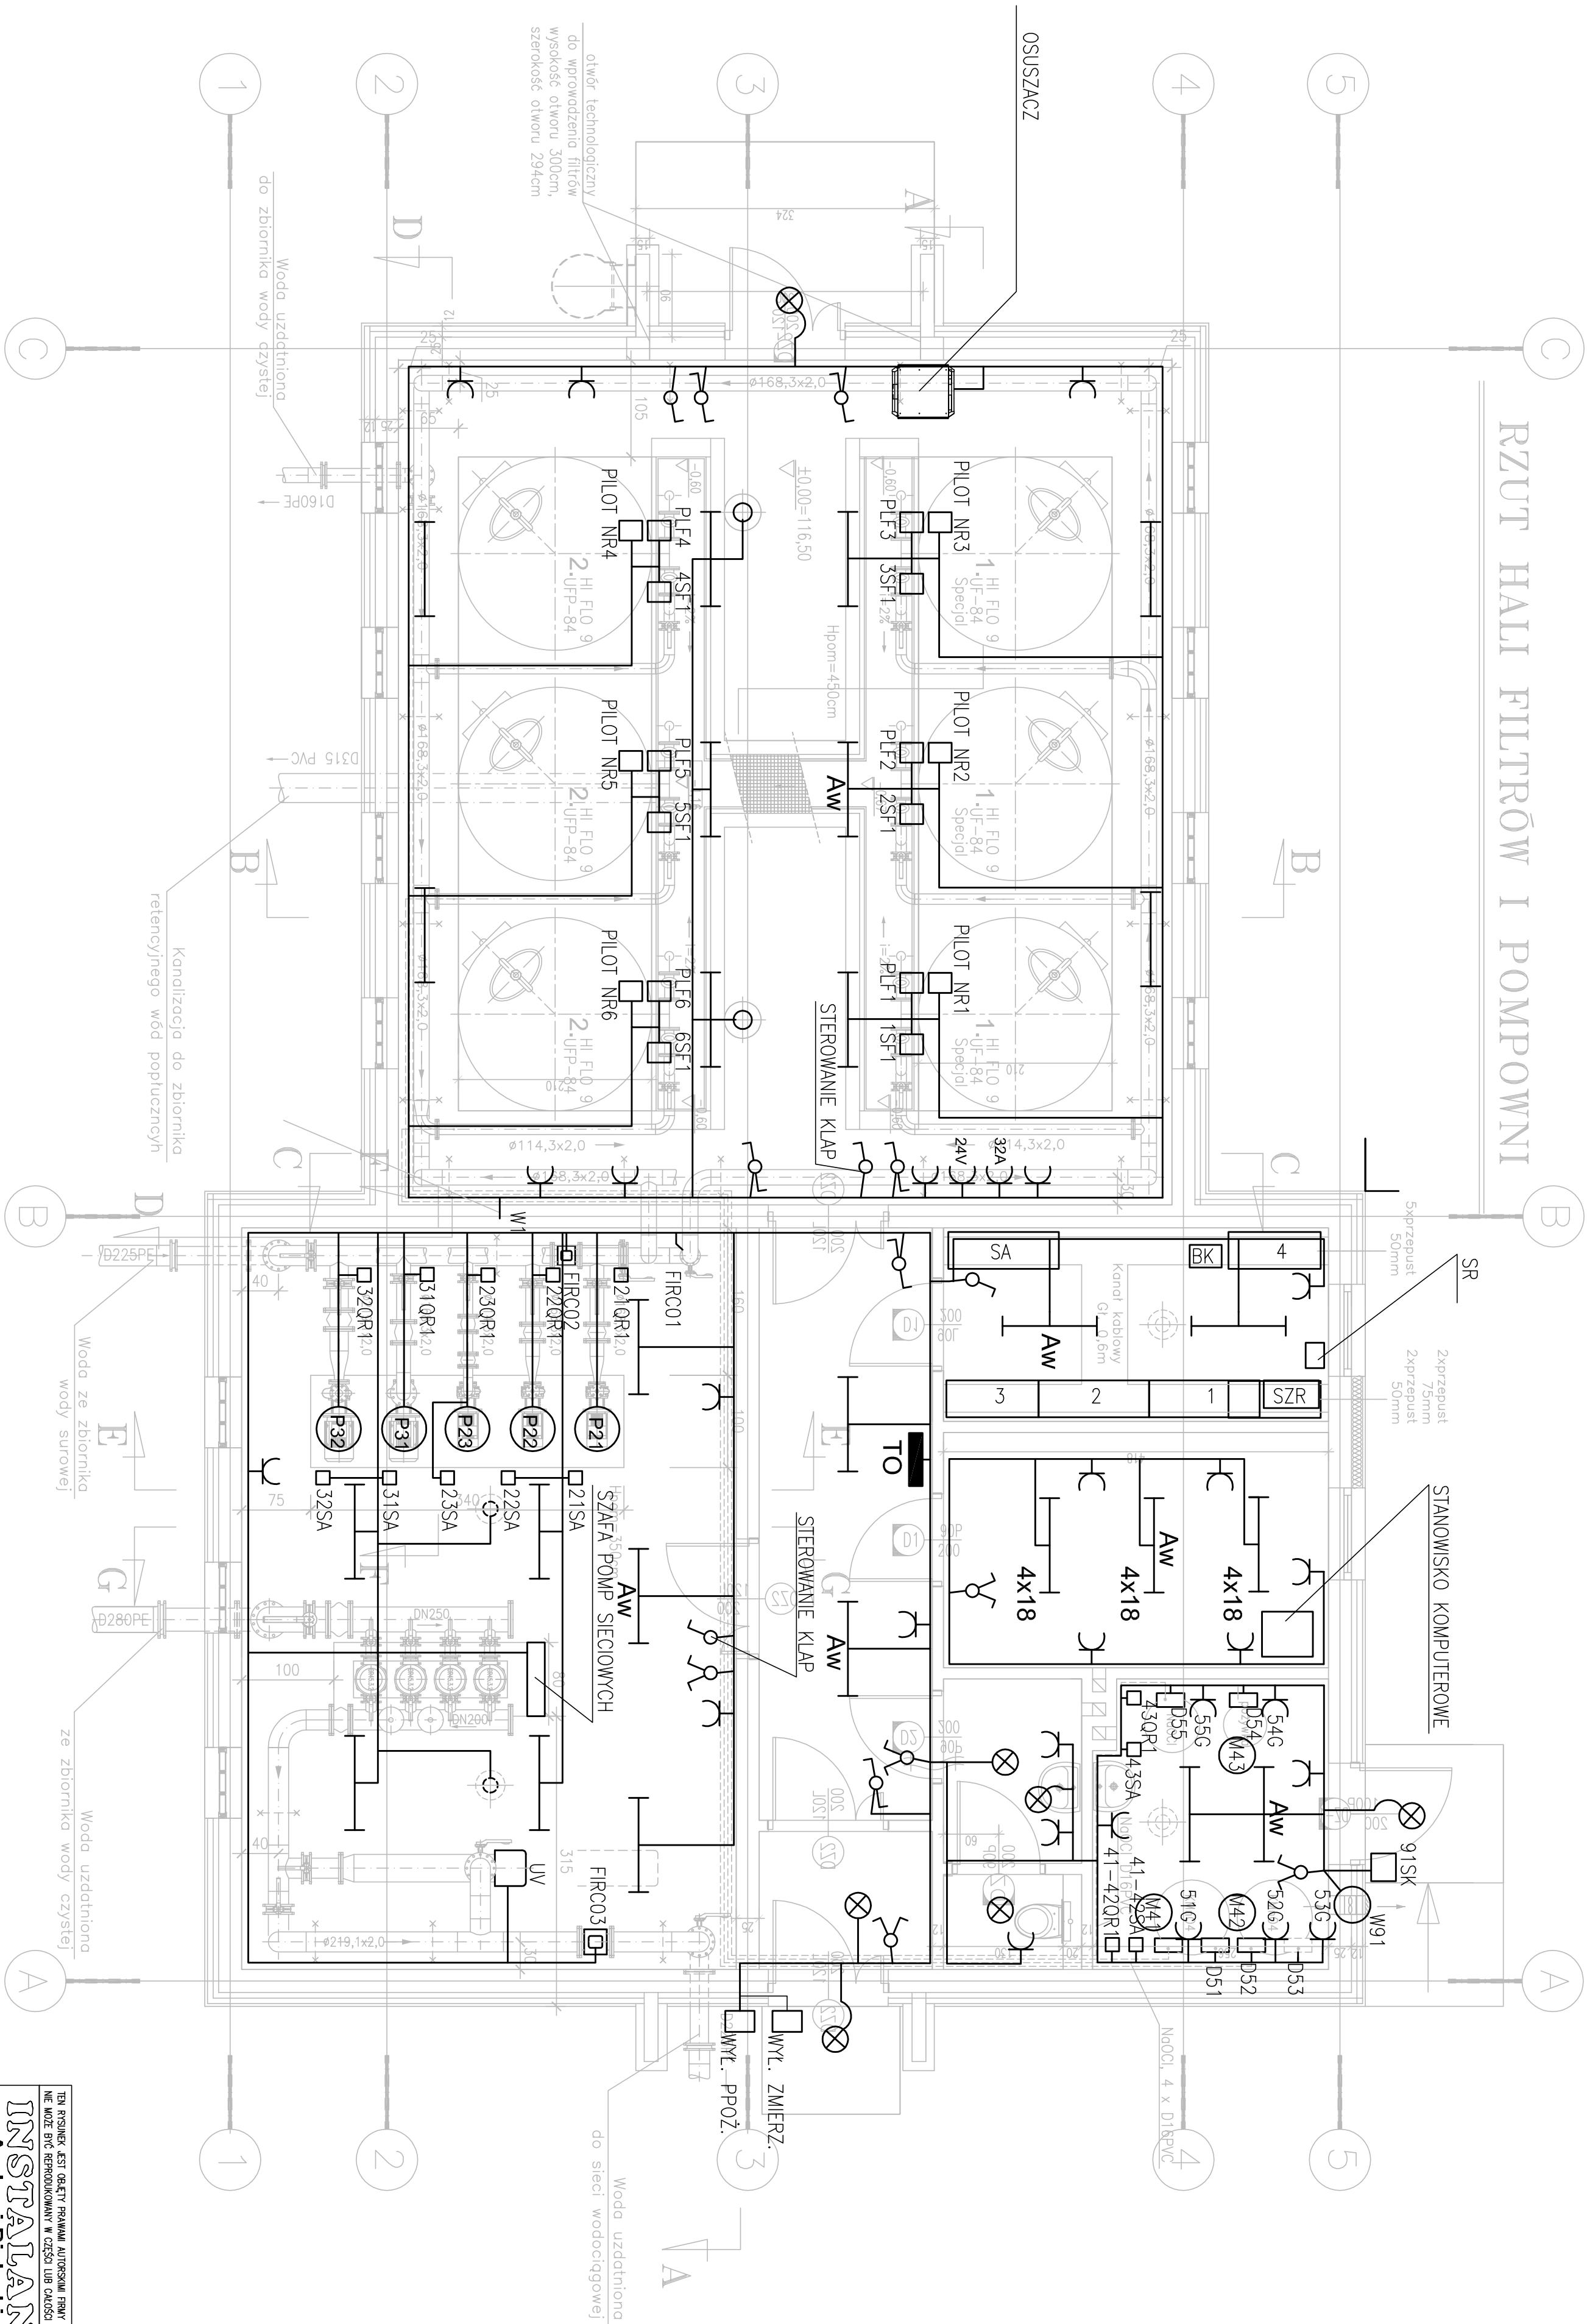

Oprawa 2x36W IP65

INSTALACJĘ W HALI FILTRÓW

I W HALI POMP UKŁADAĆ NA

KORYTKACH KABLOWYCH,

Oprawa 2x36W IP65 z

modułem awaryjnym 2h

W BUDYNKU WYKONAĆ

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWcze

TEN RYSUNEK, ESTOBIĘTY PRAMIANI AUTORSKIM PRINTEM "INSTALACJA", BEZ PRZEMISEL 2009 NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH	
INSTALACJA	
Andrzej Bialecki	
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46	
Temat: BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY UL. GRUNTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN, GMINA LESZNOWOLA	
Nazwa rysunku:	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Projektował:	mgr inż. Dariusz Antoslik nr upr. St.488/88
Opracował:	
Sprawił:	mgr inż. Dariusz Nowak nr upr. Wa-485/91
Faza:	
PROJ. WYK.	
Branża:	
AUTOMATYKA	
Data: 09.2009	
Rys. nr: I-01	
Skala:	
1:50	